ООО «Эльком-НН»



Комплект ремонтный для подогревателя газа ПГА-100 (ПГА-10, ПГА-5)

Паспорт

ЖТИЯ.421944.002

1. Назначение

Комплект ремонтный предназначен для ремонта автоматики, запального устройства, датчиков и газовой обвязки подогревателя газа $\Pi\Gamma$ A-100 ($\Pi\Gamma$ A-10, $\Pi\Gamma$ A-5).

2. Комплект поставки

В комплект поставки входит:

No॒	Обозначение	Наименование	Кол-во
Π/Π			
1.	КСУ МАК-07-24	Контроллер	1
2.	ЖТИЯ.065195.001	Электроискровой	1
		воспламенитель	
3.	ИВН-ТР	Высоковольтный	1
		трансформатор	
4.	ДКПО-01	Датчик пламени	1
5.	ДТС025-	Датчик температуры	1
	100M.B3.200		
6.	МИДА-ДИ-13П-Ех	Датчик давления	1
	УХЛ3.1-0,5/0,01		
	МПа		
7.	ЖТИЯ.302615.002	Блок клапанов (газовая	1
		линейка)	

3. Свидетельство о приемке

Комплект	ремонтный	ПГА-100	соответствует	ТУ		
ЖТИЯ.421944.002 и признан годным к эксплуатации.						

Дата упаковки	
Подпись лица ответственного за приемку	
	МΠ

4. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие комплекта требованиям технических условий ЖТИЯ.421944.002ТУ в течении 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения 6 месяцев с момента изготовления.

Адрес Изготовителя: 603136, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.229, п.20.

ООО «Эльком-НН», тел. (831) 422-25-64.

5. Сведения о рекламациях

При отказе в работе или неисправности составных частей комплекта в период действия гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о виде и причине отказа, необходимости проведения ремонта и отправки неисправного оборудования предприятию-изготовителю.

6. Указания по монтажу

- 6.1. После распаковки комплекта проверить комплект поставки и убедиться в отсутствии внешних механических повреждений.
- 6.2. Монтаж оборудования, прокладку и подключение кабелей выполнить в соответствии с Типовым проектом 05/2013-ПГ-001 на капитальный и текущий ремонт автоматики подогревателя газа типа ПТПГ-10(15,30), ПТГ-10(15), ПГ-10(15), ПГА-5(10,100,200), ПТА-1. Функциональная схема установки блоков клапанов показана на рис. 1.
- 6.3. Наладочные работы проводить в соответствии с руководством по эксплуатации ЖТИЯ.421457.007-24РЭ «Контроллер КСУ МАК-07-24».

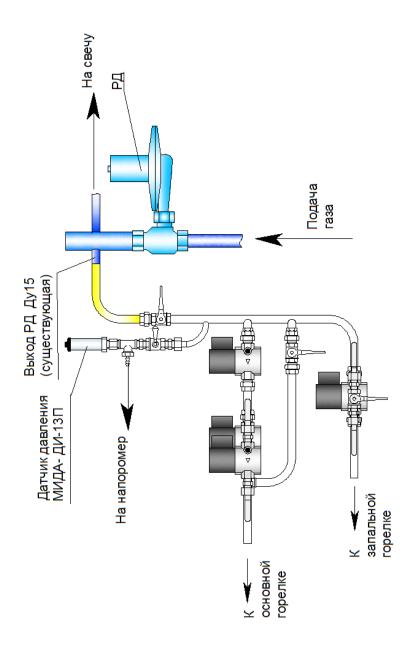


Рис. 1. Установка блока клапанов из комплекта ремонтного на подогреватель газа ПГА-100.