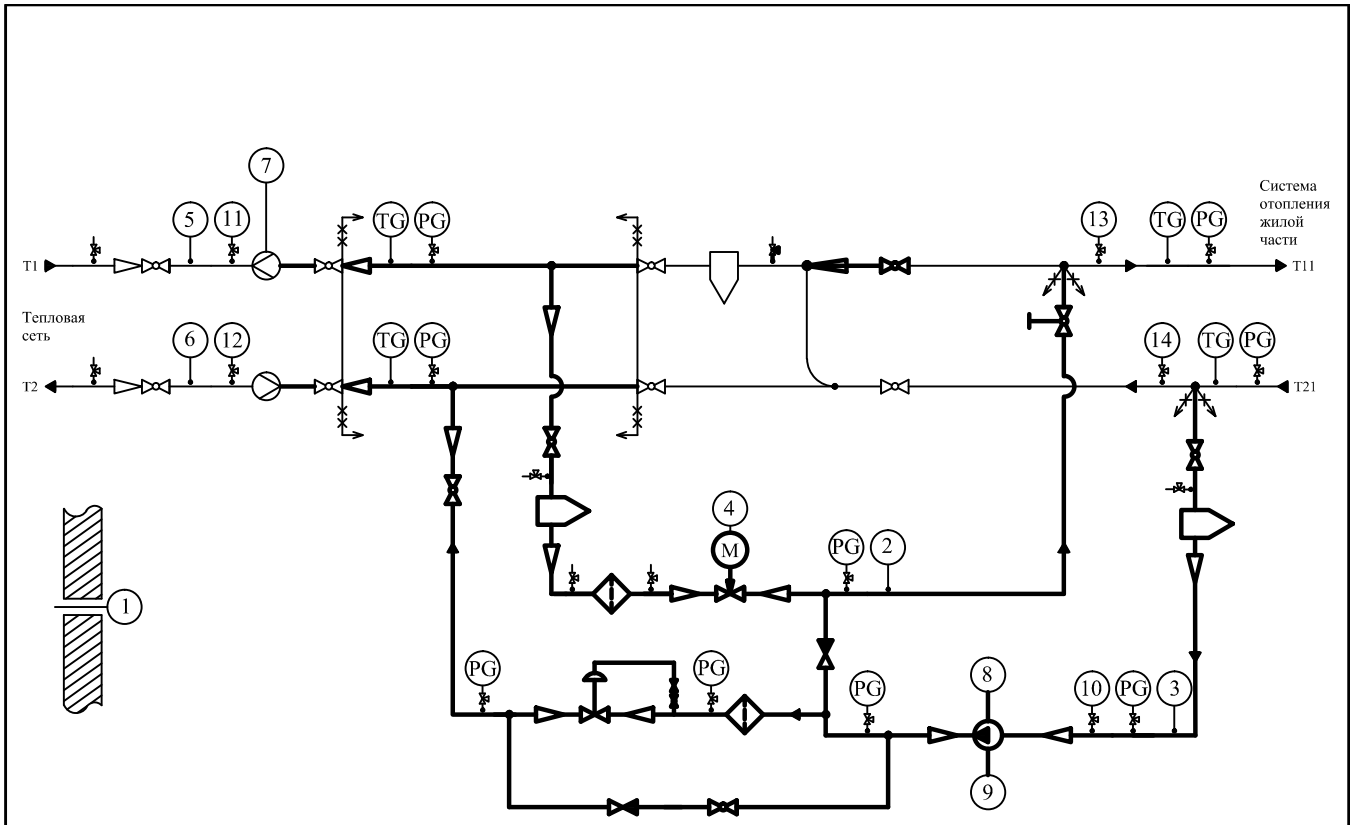

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Датчик температуры наружного воздуха (–35 ÷ 40 С)	Датчик температуры воды в прямом трубопроводе ВСО (95 С)	Датчик температуры воды в обр. трубопроводе ВСО (70 С)	Клапан–регулятор температуры воды в системе отопления	Датчик температуры воды в прямом трубопроводе Вводной теплосети	Датчик температуры воды в обратном трубопроводе теплосети	Датчик расхода воды в прямом трубопроводе теплосети	Насос контура отопления	Датчик защиты насосов контура отопления	Датчик давления воды перед насосом 1 кгс/см2	Датчик давления воды с токовым выходом в прямом трубопроводе теплосети	Датчик давления воды с токовым выходом в обрат. трубопроводе теплосети	Датчик давления воды с токовым выходом в прямом трубопроводе контура ВСО	Датчик давления воды с токовым выходом в обратном трубопроводе контура ВСО
Прибры по месту	TE1	TE2	TE3	YC1	TE4	TE5	QE	M1	T1, T2	PS1	PE1	PE2	PE3	PE4
Щит управления котельной				H				H						

Контроллер МАК 400 L