



ООО «Эльком-НН»

*Комплект ремонтный
для подогревателя газа
ПГА-200*

Паспорт

ЖТИЯ.421944.003

2023 г.

1. Назначение

Комплект ремонтный предназначен для ремонта автоматики, запального устройства, датчиков и газовой обвязки подогревателя газа ПГА-200.

2. Комплект поставки

В комплект поставки входит:

№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во
1.	КСУ МАК-07-24	Контроллер	1
2.	ЖТИЯ.065195.001-02	Электроискровой воспламенитель	1
3.	ИВН-ТР	Высоковольтный трансформатор	1
4.	ДКПО-01	Датчик пламени	1
5.	ДТС025-100М.В3.320	Датчик температуры	1
6.	МИДА-ДИ-13П-Ех УХЛЗ.1-0,5/0,01 МПа	Датчик давления	1
7.	ЖТИЯ.302615.003	Блок клапанов (газовая линейка)	1

3. Свидетельство о приемке

Комплект ремонтный ПГА-200 соответствует ТУ ЖТИЯ.421944.003 и признан годным к эксплуатации.

Дата упаковки _____

Подпись лица ответственного за приемку _____

МП

4. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие комплекта требованиям технических условий ЖТИЯ.421944.003ТУ в течении 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения 6 месяцев с момента изготовления.

Адрес Изготовителя: 603136, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.229, п.20.

ООО «Эльком-НН», тел. (831) 422-25-64.

5. Сведения о рекламациях

При отказе в работе или неисправности составных частей комплекта в период действия гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о виде и причине отказа, необходимости проведения ремонта и отправки неисправного оборудования предприятию-изготовителю.

6. Указания по монтажу

6.1. После распаковки комплекта проверить комплект поставки и убедиться в отсутствии внешних механических повреждений.

6.2. Монтаж оборудования, прокладку и подключение кабелей выполнить в соответствии с Типовым проектом 05/2013-ПГ-001 на капитальный и текущий ремонт автоматики подогревателя газа типа ПТПГ-10(15,30), ПТГ-10(15), ПГ-10(15), ПГА-5(10,100,200), ПТА-1. Функциональная схема установки блоков клапанов показана на рис. 1.

6.3. Наладочные работы проводить в соответствии с руководством по эксплуатации ЖТИЯ.421457.007-24РЭ «Контроллер КСУ МАК-07-24».

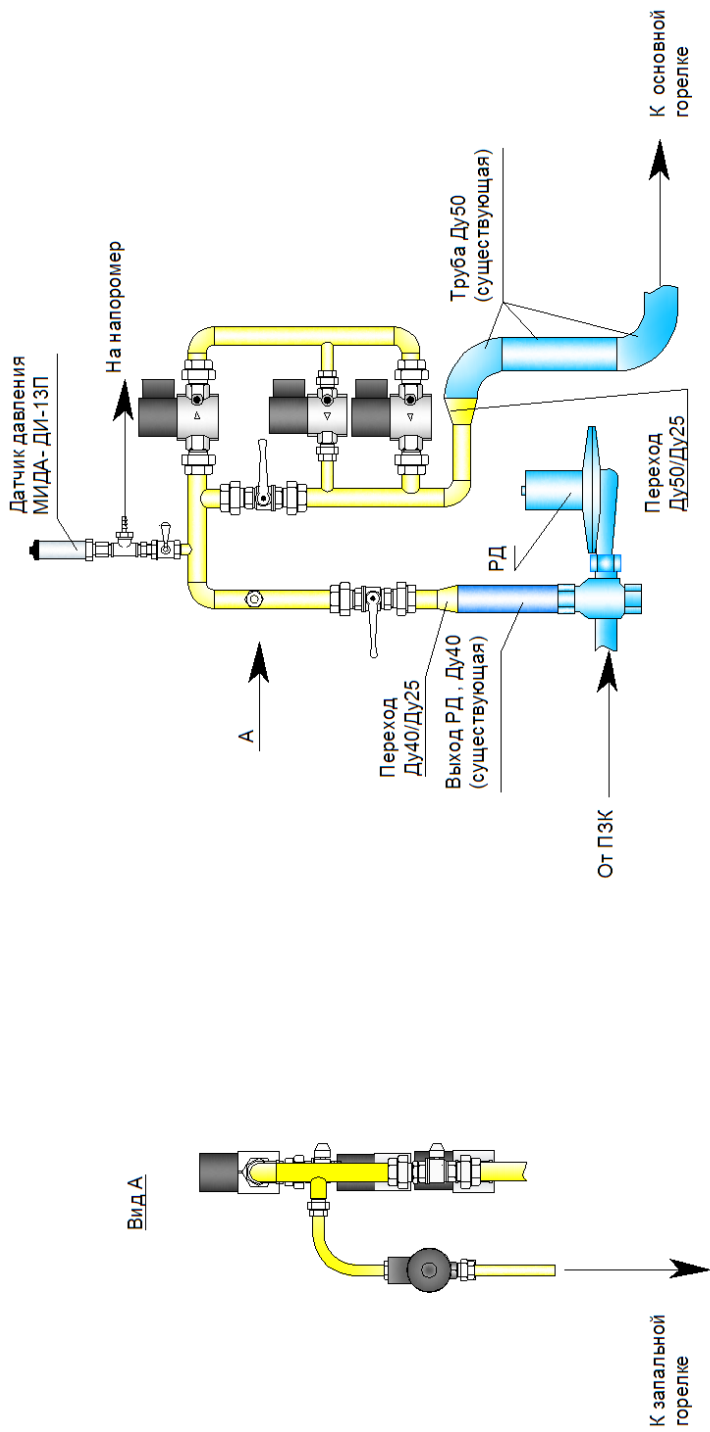


Рис. 1. Установка блока клапанов из комплекта ремонтного на подогреватель газа ПГА-200.