


ШУК

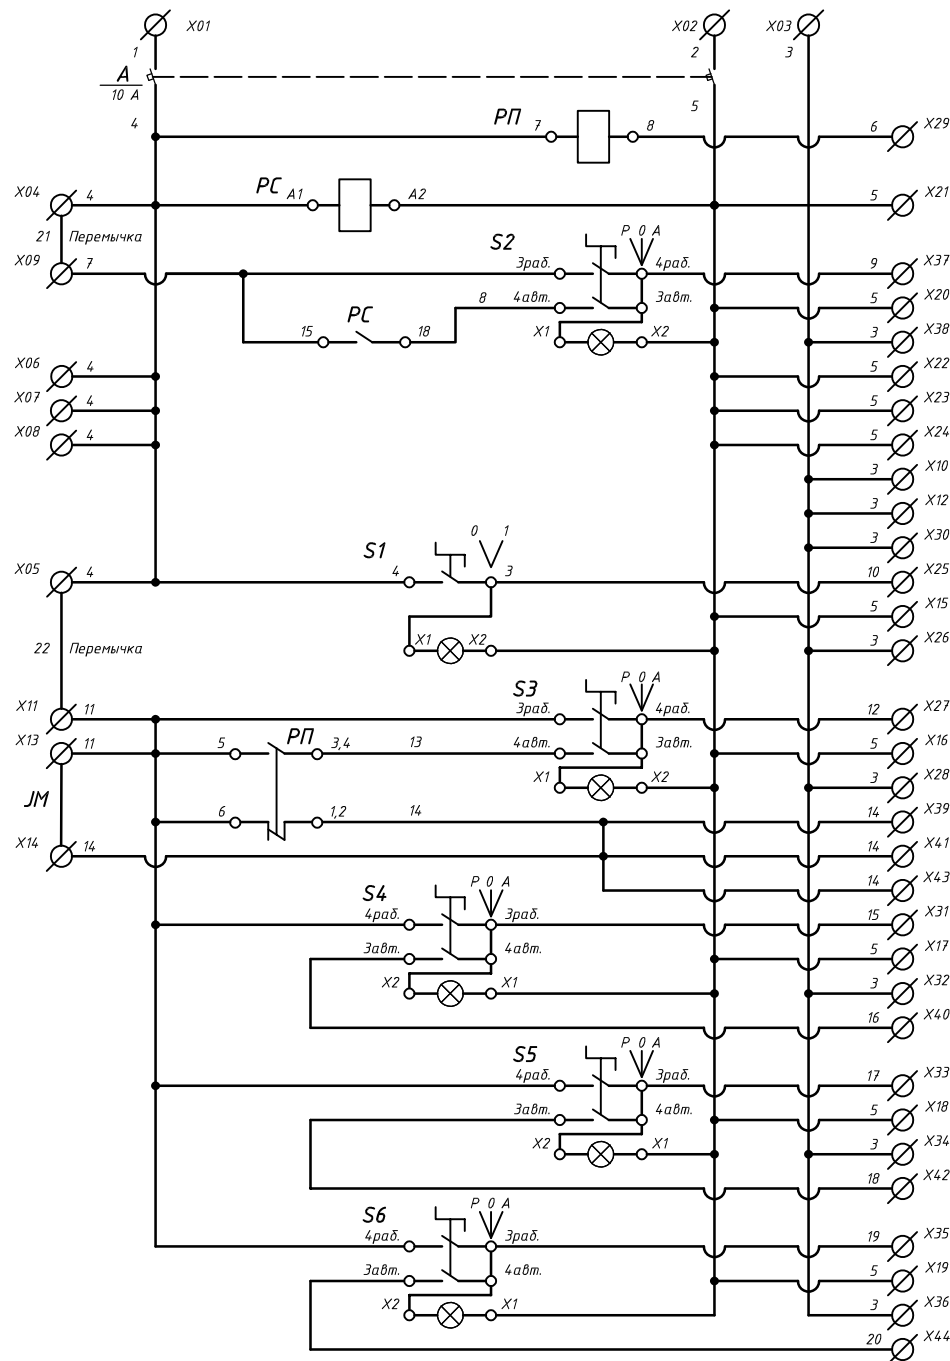

Обозн.	Наименование	Модель
РП	Реле промежуточное	REP-207AL
РС	Электронный таймер	ТЭ-80
S1	Переключатель 2 положения. Управление котлом	MTB2-BK2363
S2	Переключатель 3 пол. Управление рециркуляционным насосом	MTB2-BK3363
S3	Переключатель 3 пол. Управление насосом бойлера	MTB2-BK3363
S4	Переключатель 3 пол. Управление насосом отопления 1 этаж	MTB2-BK3363
S5	Переключатель 3 пол. Управление насосом отопления 2 этаж	MTB2-BK3363
S6	Переключатель 3 пол. Управление насосом тёплых полов	MTB2-BK3363
X	Клемма винтовая серая	MTU-2.5
X	Клемма винтовая синяя	MTU-2.5BL
X	Клемма винтовая жёлтозелёная	MTU-2.5PE
ШУК	Корпус пластиковый	ЩМП-П 400x300x170
JM	Перемычка	MTU-J225
A	Дифференциальный автоматический выключатель	DA63-10-100-em-A

Провод 21 и 22 – временно установленные перемычки на клеммы подключения реле сухого хода ГВС и отопления. При удалении клеммной перемычки JM активизируется режим приоритета бойлера.

Разраб.	Рыков Д.Е.			Схема шкафа управления котельной	Лист
Проверил.					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		