



Идентификационный номер: 00010


Паспорт клапана 0071372-00 ВВА-ВГНА-1ТА MOD EP78

Заказчик: ООО "Сергиево-Посадский МПК"

Характеристики клапана:

Мощность: 12,7 Вт
 Напряжение: 24 В
 Рабочее давление: от 4 до 8 Бар

Условное обозначение:



Ремонтный комплект клапана


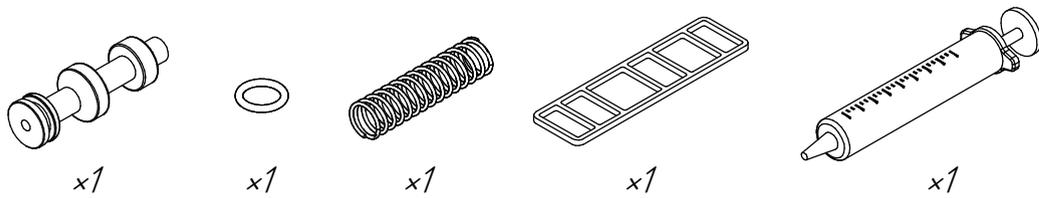


Схема сборки клапана

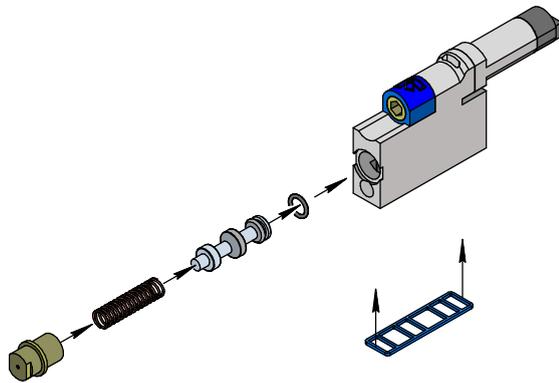

Спецификация

Наименование	Шифр позиции
Золотник с покрытием	TMR-0003-00015
Уплотнительное кольцо	TMR-07-05-1
Возвратная пружина	TMR-21-14-5-1-T
Плоское уплотнение	TMR-0010-101
Смазка силиконовая	LUB-VTS1
Анаэробный герметик	STALOC 5s11

История ремонтов клапана

Дата ремонта	Используемые материалы	Результат стендовых испытаний
25.10.2024	Золотник, уплотнительное кольцо, пружина, плоское уплотнение, силиконовая смазка, анаэробный герметик	Исправен